


Bandeja de Escalera con travesaños remachados



Disponible en alturas (H):

75

100

120

150

Dimensiones				Espesor	SWL (N/m) en función del vano (S) [m] - EN 61537						Peso	Longitud *	Código
B				[mm]	S1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4	[Kg/m]	[mm]	
100	01	03	40	1,50	245	196	147	89	57	21	2,90	3000	S3 003 0710
200	01	03	40	1,50	490	392	294	179	114	42	3,16	3000	S3 003 0720
300	01	03	40	1,50	735	588	441	269	171	63	3,50	3000	S3 003 0730
400	01	03	40	1,50	980	784	588	359	228	84	3,95	3000	S3 003 0740
500	01	03	40	1,50	1225	980	735	449	286	106	4,20	3000	S3 003 0750
600	01	03	40	1,50	1470	1176	882	539	343	127	4,52	3000	S3 003 0760

**SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007

10.4 - Ensayo para el SWL (safe working load) de tramos de bandejas y bandejas de escalera para conducción de cables, montados en el plano horizontal y con recorrido horizontal en una instalación de un único vano.

La flexión efectiva a mitad del vano con SWL no debe superar 1/100 del vano.

La flexión transversal con SWL no debe superar 1/20 de la anchura de las muestras.

*Longitud:

- Barras de hasta 6000 mm, tratamiento 40 - 41 (Aisi 316L bajo pedido)

- Barras de hasta 6000 mm, tratamiento 03 (travesaños remachados y soldados)

Bandeja de Escalera con travesaños remachados

Certificaciones



Lista de Revestimientos

Galvanizado en caliente Sendzimir - UNI EN 10346

Galvanizado por inmersión en caliente - UNI EN ISO 1461


Acero Inoxidable AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema de Certificación

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Disposiciones de las normas)
IMQ

Bandeja de Escalera con travesaños remachados

Diagramas de Carga

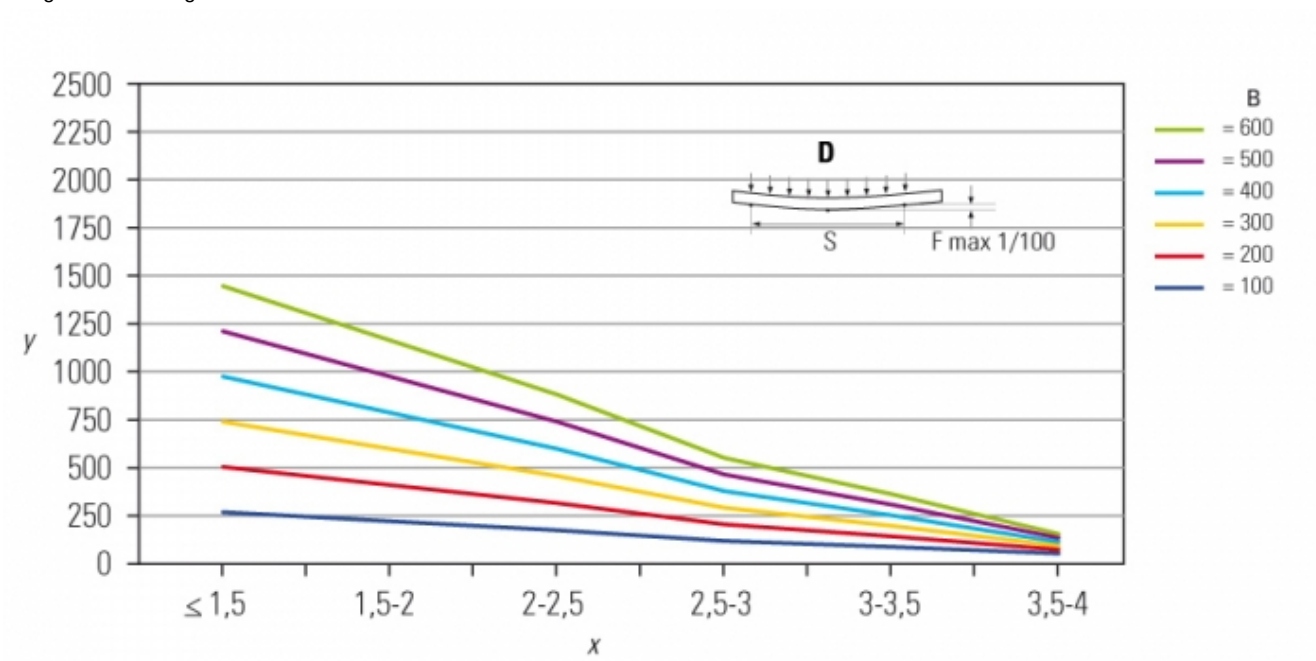

$y = \text{SWL (N/m)}$ en función del vano

$x = \text{Vano (S) (m)}$

$D = \text{Carga uniforme}$

Bandeja de Escalera con travesaños remachados

Montaje

