



Passerella per gallerie autostradali



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Passerella per gallerie autostradali

Dimensione 							Spessore	Sezione cond.	Peso	Lunghezza	SWL (N/m) in funz.della campata(S) [m]-EN61537				Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1						Partenza asole	Passo asole	Asole sulla base	Codice
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	[mm]	N°	
100	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	313	219	153	107	9600	9600	5000	5000	5000	5000	25	50	2	T0 053 1010
150	01	03	11	15	40	41	0,80	294,40	2,10	3000	461	311	218	128	14400	14400	7500	7500	7500	7500	25	50	4	T0 053 1015
200	01	03	11	15	40	41	0,80	334,40	2,38	3000	603	394	275	142	19200	19200	10000	10000	10000	9250	25	50	6	T0 053 1020
300	01	03	11	15	40	41	1,00	518,00	3,65	3000	871	537	375	160	28800	28800	15000	15000	15000	12250	25	50	10	T0 053 1030
400	01	03	11	15	40	41	1,00	618,00	4,33	3000	1120	656	457	171	38400	38400	20000	20000	18571	12500	25	50	14	T0 053 1040
500	01	03	11	15	40	41	1,20	859,20	6,00	3000	1352	756	526	178	48000	48000	25000	25000	22857	15250	25	50	18	T0 053 1050
600	01	03	11	15	40	41	1,20	979,20	6,82	3000	1569	902	627	196	57600	57600	30000	30000	23142	15500	25	50	22	T0 053 1060

Legenda Trattamenti

 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461

 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm2 per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.



H 100


Passerella per gallerie autostradali

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato
in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Passerella per gallerie autostradali

Diagramma di Carico

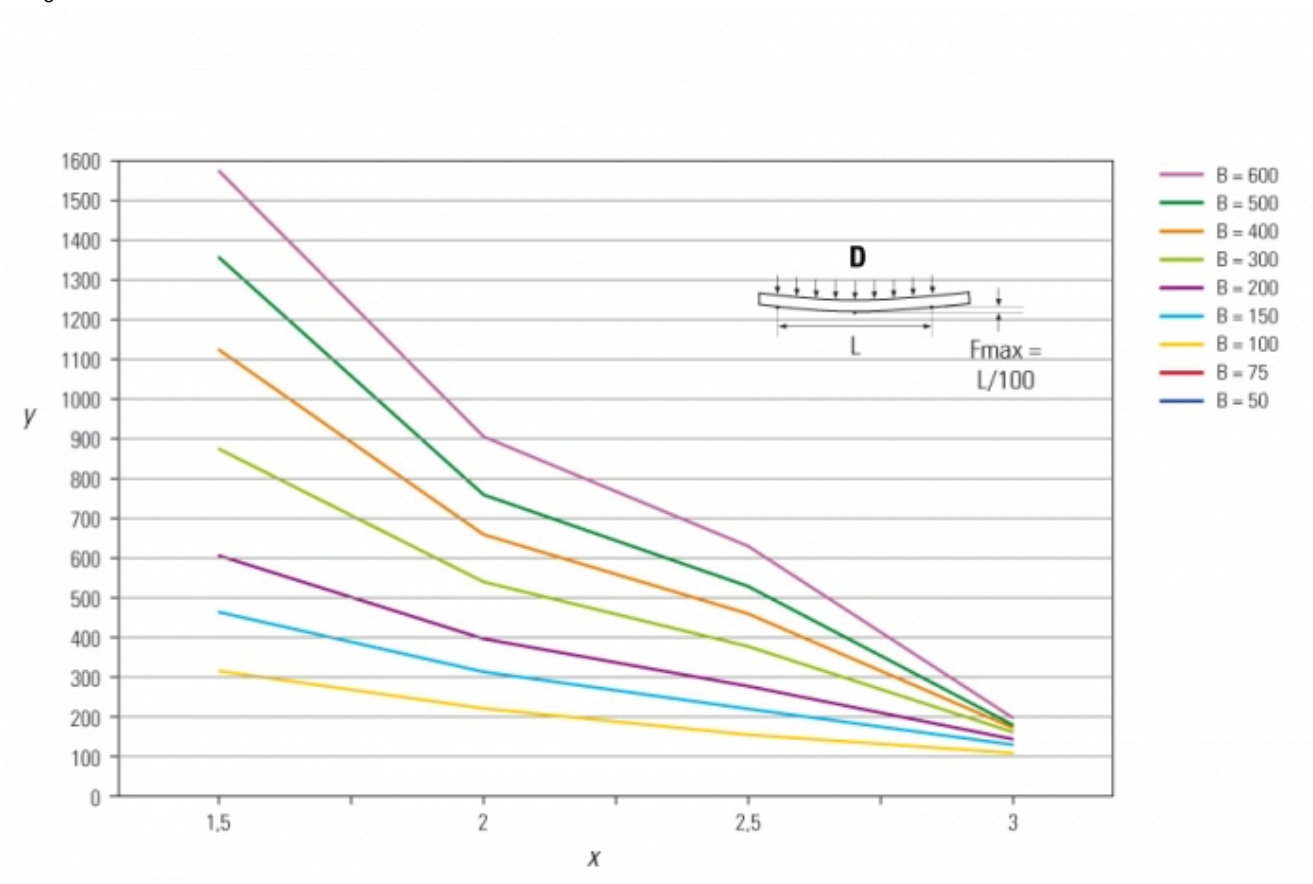

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)
x= Distanza appoggi (m)
D= Carico uniforme