


## Passerella per gallerie autostradali

- IP20 con COPERCHIO

Richiedere catalogo ZG e ZN specifico

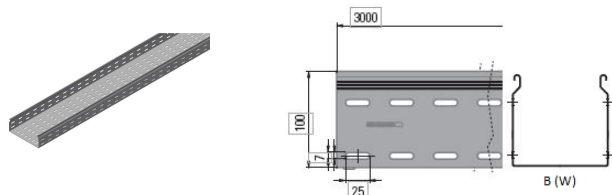

T0 053 1040

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088
- 41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche                                 |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Dimensione                                               |        |
| B                                                        | 400    |
| Spessore                                                 |        |
| [mm]                                                     | 1,00   |
| Sezione cond.                                            |        |
| [mm <sup>2</sup> ]                                       | 618,00 |
| Peso                                                     |        |
| [Kg/m]                                                   | 4,33   |
| Lunghezza                                                |        |
| [mm]                                                     | 3000   |
| SWL (N/m) in funz.della campata(S) [m]-EN61537           |        |
| 1,5 m                                                    | 1120   |
| 2 m                                                      | 656    |
| 2,5 m                                                    | 457    |
| 3 m                                                      | 171    |
| Sezione utile del canale [mm <sup>2</sup> ]-EN 50085-2-1 |        |
| 1,5 m                                                    | 38400  |
| 2 m                                                      | 38400  |
| 2,5 m                                                    | 20000  |
| 3 m                                                      | 20000  |
| 3,5 m                                                    | 18571  |

## Passerella per gallerie autostradali

|                  |       |
|------------------|-------|
| 4 m              | 12500 |
| Partenza asole   |       |
| [mm]             | 25    |
| Passo asole      |       |
| [mm]             | 50    |
| Asole sulla base |       |
| N°               | 14    |

## Sistema Certificato

## Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche  
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio  
a parete ed a soffitto

## 10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico,  
distribuito uniformemente, di 1 g/mm<sup>2</sup> per metro di  
lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

## Norma EN 61537-1 ed.2007


Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi  
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a  
traversini.

## UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
marcatura UL

# Passerella per gallerie autostradali

## Diagramma di Carico

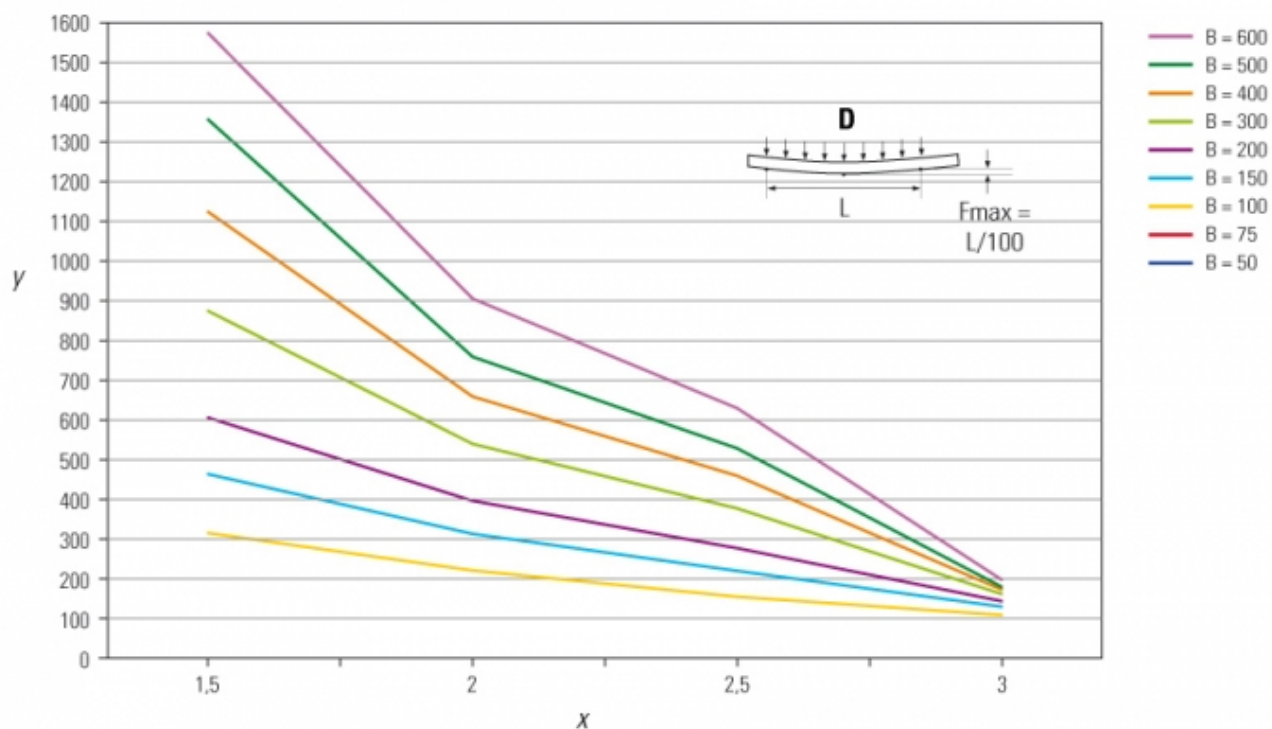

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)  
x= Distanza appoggi (m)  
D= Carico uniforme