


Passerella a Traversini ribattuti



Disponibile nelle altezze (H):

75

100

120

150

Dimensione		Spessore	SWL (N/m) in funzione della campata (S) [m] - EN 61537							Peso	Lunghezza *	Codice
B		[mm]	S1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4	[Kg/m]	[mm]		
100	01 03 40	1,50	326	245	179	114	65	32	3,49	3000	S3 003 1010	
200	01 03 40	1,50	653	490	359	228	130	65	3,75	3000	S3 003 1020	
300	01 03 40	1,50	980	735	539	343	196	98	4,09	3000	S3 003 1030	
400	01 03 40	1,50	1307	980	719	457	261	130	4,54	3000	S3 003 1040	
500	01 03 40	1,50	1634	1225	898	572	326	163	4,79	3000	S3 003 1050	
600	01 03 40	1,50	1961	1470	1078	686	392	196	5,11	3000	S3 003 1060	

**SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007

10.4 - Prova per il SWL (safe working load) di tratti di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini, montati sul piano orizzontale e con percorso orizzontale su un'installazione a campata singola.

La flessione effettiva di metà campata al SWL non deve superare 1/100 della campata.

La flessione trasversale al SWL non deve superare 1/20 della larghezza dei campioni.

*Lunghezza:

- Barre fino a 6000 mm trattamento 40 - 41 (a richiesta Aisi 316L)
- Barre fino a 6000 mm trattamento 03 (traversini ribattuti e saldati)

Passerella a Traversini ribattuti

Certificazioni



Legenda Trattamenti


 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ

Passerella a Traversini ribattuti

Diagramma di Carico

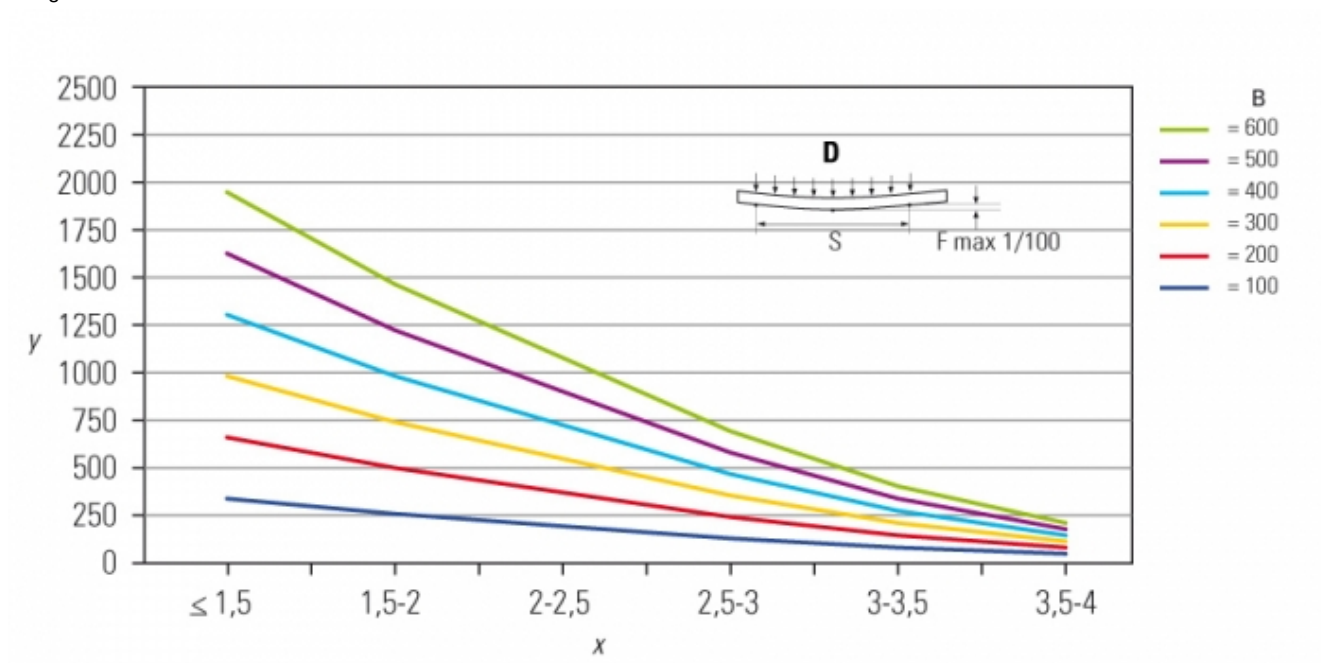

y = SWL(N/m) in funzione della campata
 x = Campata (S) (m)
 D = Carico uniforme

Passerella a Traversini ribattuti

Montaggio

