


Passerella a Traversini ribattuti



Disponibile nelle altezze (H):

75

100

120

150

Dimensione		Spessore	SWL (N/m) in funzione della campata (S) [m] - EN 61537							Peso	Lunghezza *	Codice
B		[mm]	S1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4	[Kg/m]	[mm]		
100	01 03 40	1,50	367	294	204	138	73	40	3,96	3000	S3 003 1210	
200	01 03 40	1,50	735	588	408	277	147	81	4,22	3000	S3 003 1220	
300	01 03 40	1,50	1103	882	612	416	220	122	4,56	3000	S3 003 1230	
400	01 03 40	1,50	1470	1176	816	555	294	163	5,01	3000	S3 003 1240	
500	01 03 40	1,50	1838	1470	1020	694	367	204	5,26	3000	S3 003 1250	
600	01 03 40	1,50	2206	1765	1225	833	441	245	5,58	3000	S3 003 1260	

**SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007

10.4 - Prova per il SWL (safe working load) di tratti di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini, montati sul piano orizzontale e con percorso orizzontale su un'installazione a campata singola.

La flessione effettiva di metà campata al SWL non deve superare 1/100 della campata.

La flessione trasversale al SWL non deve superare 1/20 della larghezza dei campioni.

*Lunghezza:

- Barre fino a 6000 mm trattamento 40 - 41 (a richiesta Aisi 316L)
- Barre fino a 6000 mm trattamento 03 (traversini ribattuti e saldati)

Passerella a Traversini ribattuti

Certificazioni



Legenda Trattamenti


 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ

Passerella a Traversini ribattuti

Diagramma di Carico

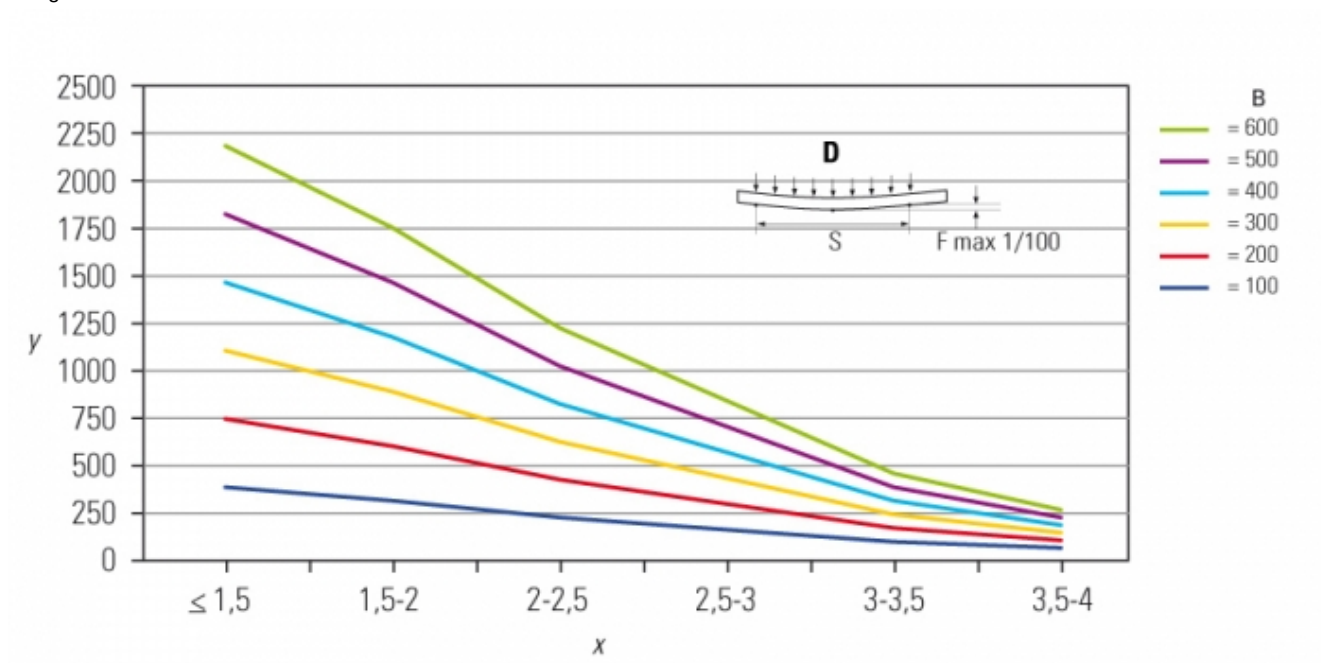

y= SWL(N/m) in funzione della campata
x= Campata (S) (m)
D= Carico uniforme

Passerella a Traversini ribattuti

Montaggio

