


Passerella a Traversini ribattuti



Disponibile nelle altezze (H):

75

100

120

150

Dimensione		Spessore	SWL (N/m) in funzione della campata (S) [m] - EN 61537							Peso	Lunghezza *	Codice
B		[mm]	S1,5	1,5-2	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4	[Kg/m]	[mm]		
100	01 03 40	1,50	408	326	228	163	81	49	4,67	3000	S3 003 1510	
200	01 03 40	1,50	817	653	457	326	163	98	4,93	3000	S3 003 1520	
300	01 03 40	1,50	1225	980	686	490	245	147	5,27	3000	S3 003 1530	
400	01 03 40	1,50	1634	1307	915	653	326	196	5,71	3000	S3 003 1540	
500	01 03 40	1,50	2043	1634	1144	817	408	245	5,97	3000	S3 003 1550	
600	01 03 40	1,50	2451	1961	1372	980	490	294	6,28	3000	S3 003 1560	

**SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007

10.4 - Prova per il SWL (safe working load) di tratti di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini, montati sul piano orizzontale e con percorso orizzontale su un'installazione a campata singola.

La flessione effettiva di metà campata al SWL non deve superare 1/100 della campata.

La flessione trasversale al SWL non deve superare 1/20 della larghezza dei campioni.

*Lunghezza:

- Barre fino a 6000 mm trattamento 40 - 41 (a richiesta Aisi 316L)
- Barre fino a 6000 mm trattamento 03 (traversini ribattuti e saldati)

Passerella a Traversini ribattuti

Certificazioni



Legenda Trattamenti


 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ

Passerella a Traversini ribattuti

Diagramma di Carico

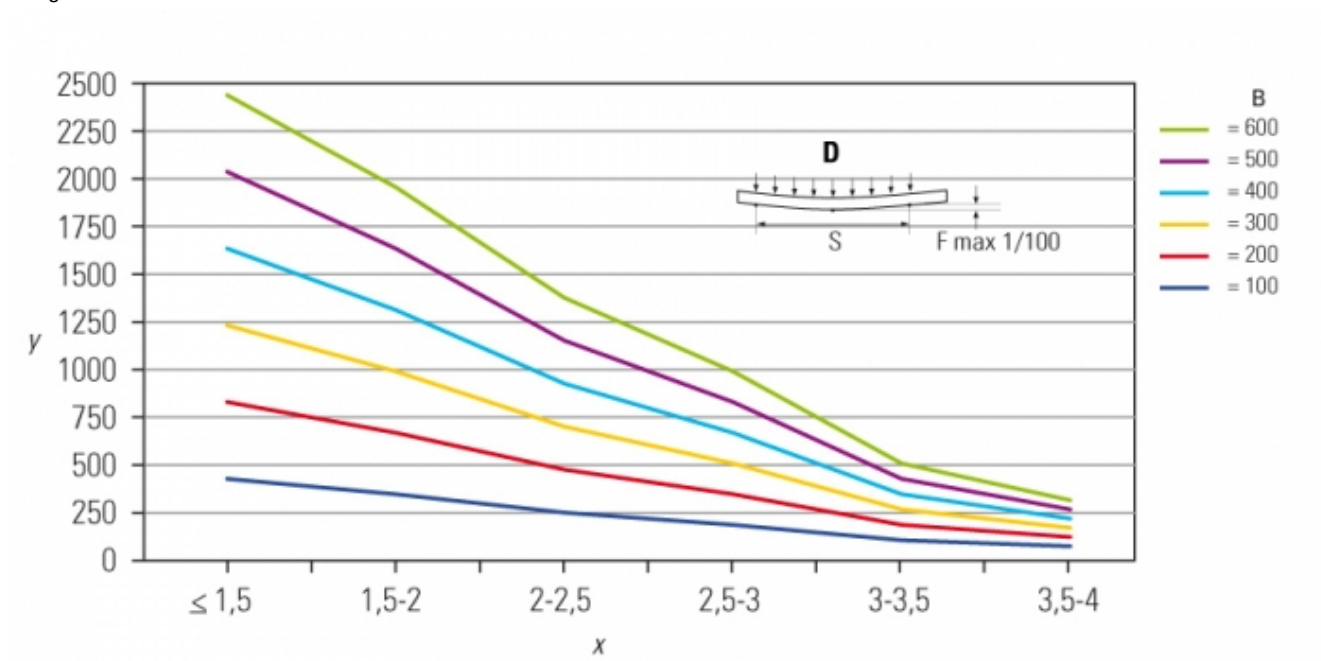

y = SWL(N/m) in funzione della campata

x = Campata (S) (m)

D= Carico uniforme

Passerella a Traversini ribattuti

Montaggio

