


Passerella con asolatura continua



Disponibile nelle altezze (H):

50

75

100

Passerella con asolatura continua

Dimensione 							Spessore	Sezione cond.	Peso	Lunghezza	SWL (N/m) in funz. della campata(S) [m]-EN61537				Sezione utile del canale [mm2]-EN 50085-2-1							Partenza asole	Asole sulla base	Codice
B							[mm]	[mm2]	[Kg/m]	[mm]	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	[mm]	N°		
100	01	03	11	15	40	41	0,80	254,40	1,83	3000	313	219	153	107	9600	9600	5000	5000	5000	5000	20,5	2	TO 018 1010	
150	01	03	11	15	40	41	0,80	294,40	2,10	3000	461	311	218	128	14400	14400	7500	7500	7500	7500	20,5	4	TO 018 1015	
200	01	03	11	15	40	41	0,80	334,40	2,38	3000	603	394	275	142	19200	19200	10000	10000	10000	9250	20,5	6	TO 018 1020	
300	01	03	11	15	40	41	1,00	518,00	3,65	3000	871	537	375	160	28800	28800	15000	15000	15000	12250	20,5	10	TO 018 1030	
400	01	03	11	15	40	41	1,00	618,00	4,33	3000	1120	656	457	171	38400	38400	20000	20000	18571	12500	20,5	14	TO 018 1040	
500	01	03	11	15	40	41	1,20	859,20	6,00	3000	1352	756	526	178	48000	48000	25000	25000	22857	15250	20,5	18	TO 018 1050	
600	01	03	11	15	40	41	1,20	979,20	6,82	3000	1569	902	627	196	57600	57600	30000	30000	23142	15500	20,5	22	TO 018 1060	

Certificazioni



Legenda Trattamenti

Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
Inox AISI 304 - UNI EN 10088
Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.



H 100


Passerella con asolatura continua

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato
in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Passerella con asolatura continua

Diagramma di Carico

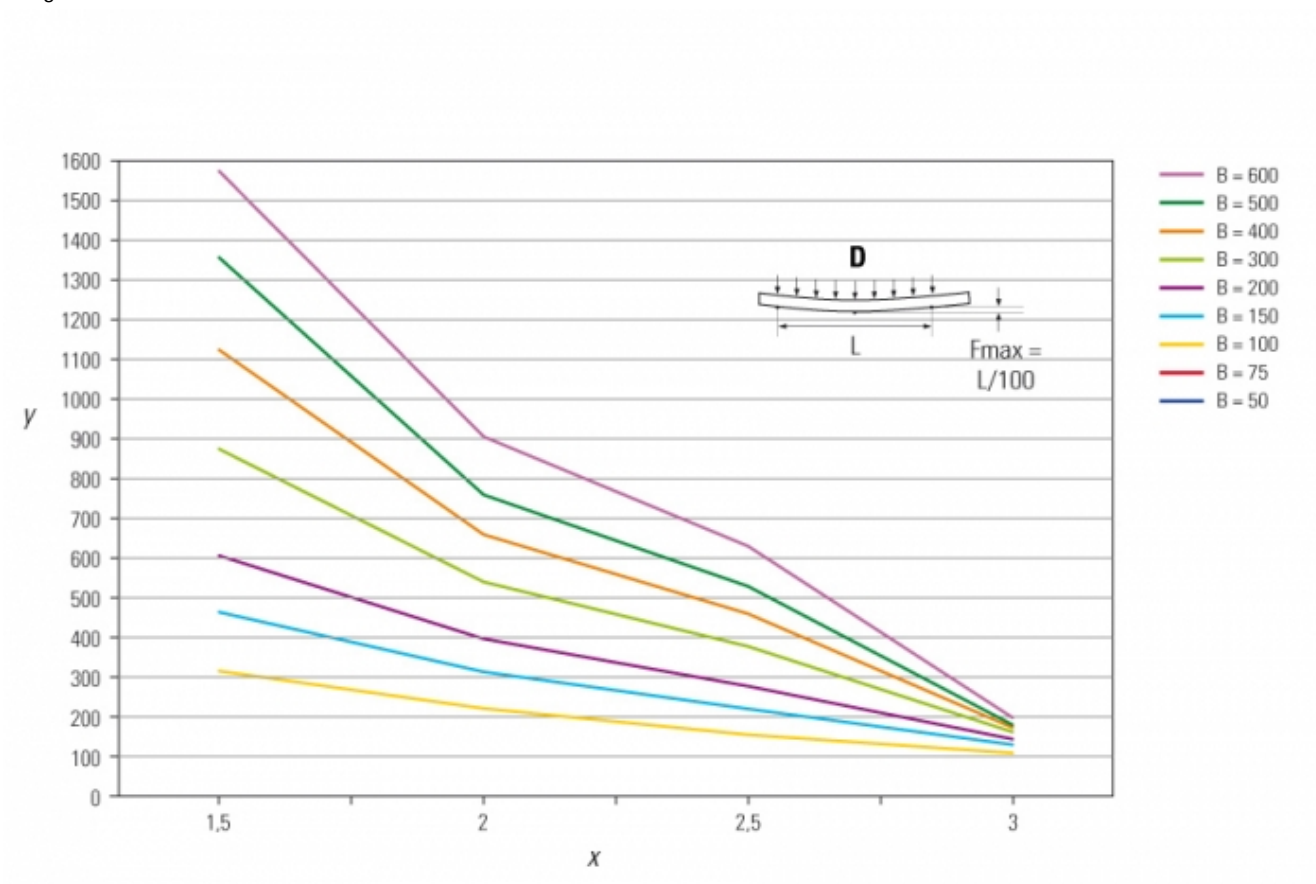

EN 61537-1

y = Carico Massimo (N/m)

x = Distanza appoggi (m)

D = Carico uniforme